
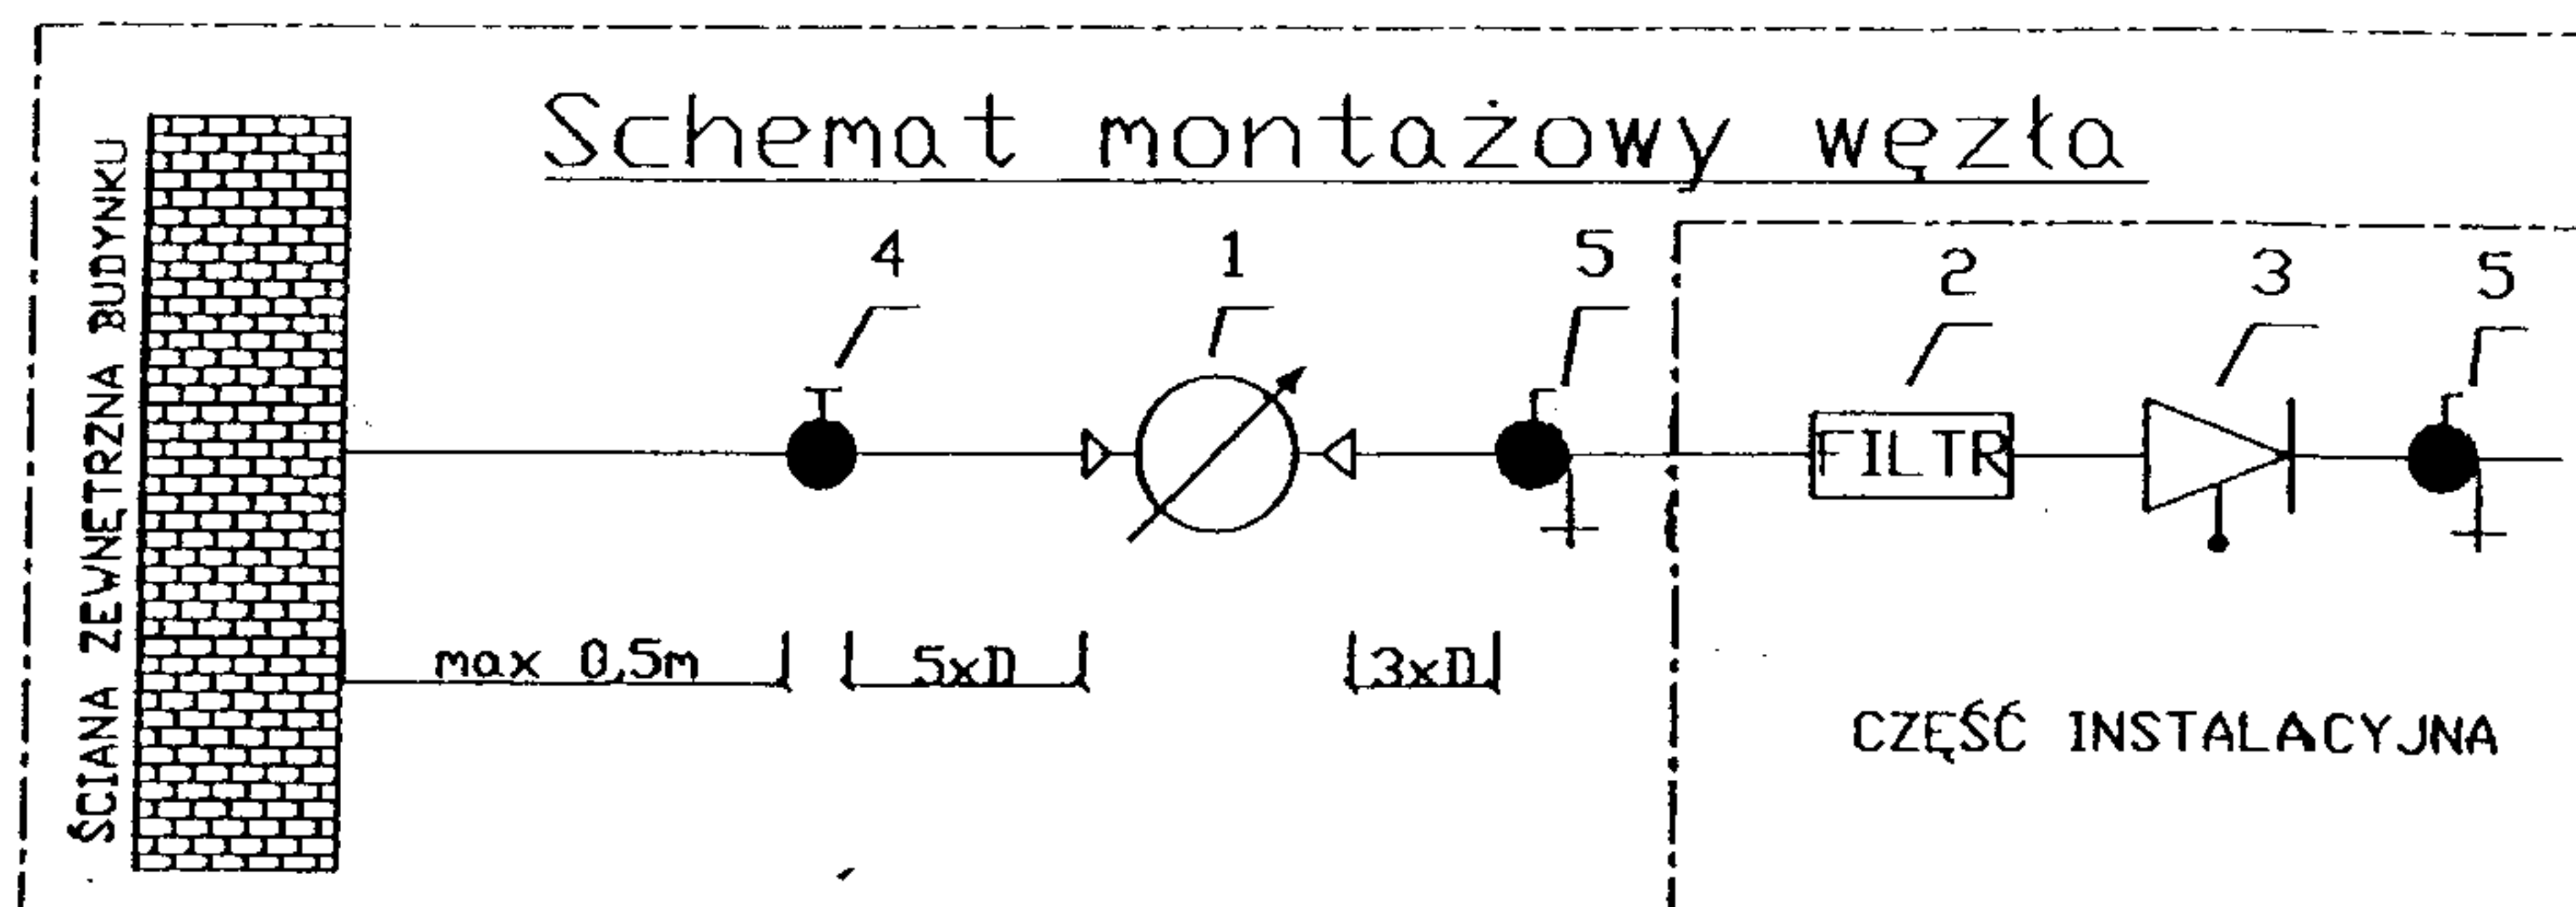


# Węzeł wodomierza głównego budynku



1	Wodomierz wg doboru
2	Filtr siatkowy typu wg potrzeb Inst.
3	Zawór antyskażeniowy typu/rodziny wg PN-EN 1717:2003 $\varnothing 25$ wg potrzeb Inst.
4	Zawór przelotowy grzybkowy mufowy $\varnothing 25$ wg Inst.
5	Zawór przelotowy kulowy mufowy $\varnothing 25$ z kurkl. sput. wg potrzeb Inst.

INWESTOR	UG Łosowice Wielkie	WYKONANIE I WERYFIKACJA [Signature]	NR RYS.
LOKALIZACJA	Łosowice		04
PROJEKTANT	Krzysztof Woźniak		UMIOWA
NR. UPR. PROJ.	OP/0231/PWOS/06		FAZA
SPRAWDZIŁ		SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZA GŁÓWNEGO BUDYNKU [Signature]	DATA
NR. UPR. PROJ.			03-2022
OPRACOWANIE			SKALA
			b/s
			BRANŻA
			SANITARNIA